

AREA a DESTINAZIONE RESIDENZIALE denominata  
L.L.3 a S.Polo in Chianti – PIANO ATTUATIVO, ai sensi  
dell'Art. 107 della L.R.65/2014

Proprietà Istituto Diocesano di Sostentamento del  
Clero della Diocesi di Fiesole

Progetto:  
Arch. Mauro Sarti

Aspetti urbanistici:  
Arch. Fabrizio Milesi

Tav.

9f

Reti e Sottoservizi  
Schema rete Illuminazione  
Pubblica

Data Aprile 2018

Scala 1:500

Rif. Revisione Aprile 2018

LEGENDA



Armadietto di alimentazione linea pubblica



Punti luce esistenti su via Cellini (Posizione indicativa)



Nuova linea di alimentazione con corrugato  $\varnothing 110$  con pozzetti 40x40x60 di derivazione, e cavi FG7OR con isolamento 0,6/1kV. La giunzione della derivazione per alimentare il punto luce avverrà direttamente nel pozzetto.




Corpo illuminante tipo Cut-off con lampada a led in classe II montato su palo H= 4-7 mt, in classe II, tipo Schereder Teceo 1 o similari completo di basamento e di pozzetto ispezionabile con chiusino in ghisa.



Illuminazione PRIVATA su palo H=4-7 mt uguale a quella impiegata per la parte pubblica

Il totale degli appartamenti può variare da 16 a 20.

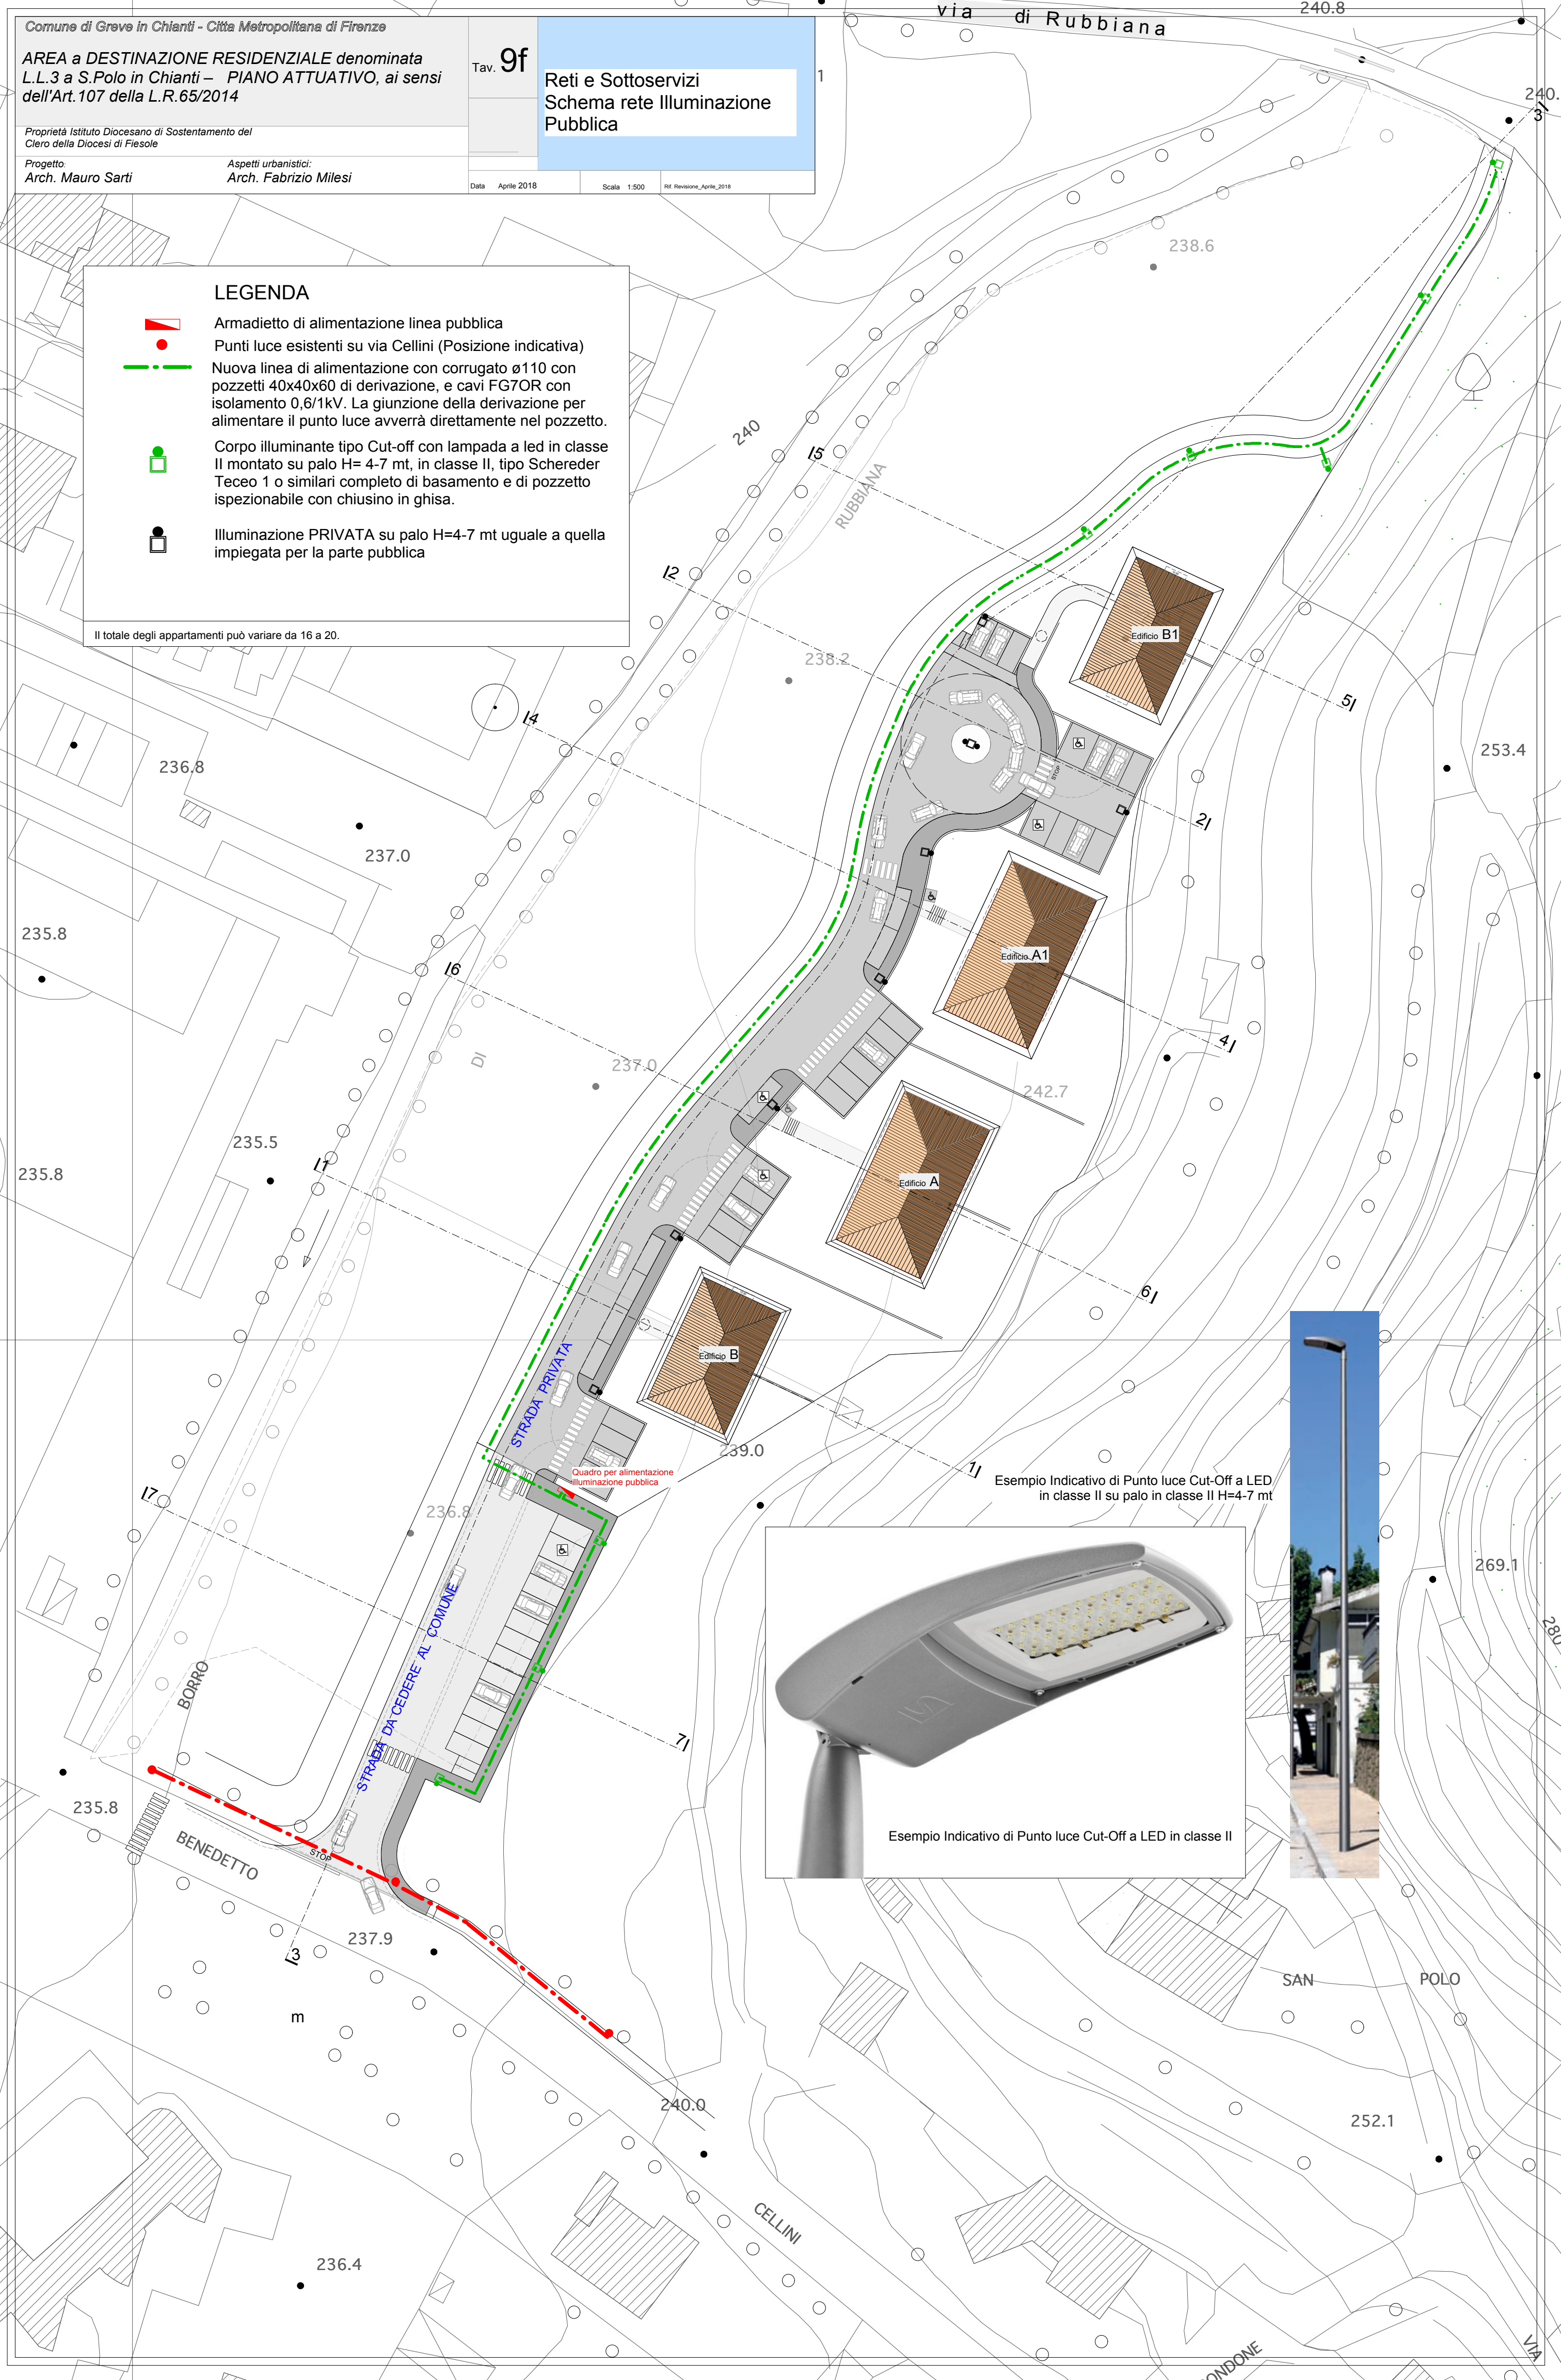

Esempio Indicativo di Punto luce Cut-Off a LED in classe II su palo in classe II H=4-7 mt



Esempio Indicativo di Punto luce Cut-Off a LED in classe II

